HUMIDI–TECH® HUMIDIFICATUER EVAPORATIF
SCHEMA ELECTRIQUE AVEC VL

DATE	REV	RECORD	DR
5/15	A	E.C.# 6396	JK
6/17	B	E.C.# 6575	JK
8/21	C	E.C.# 7011	JK

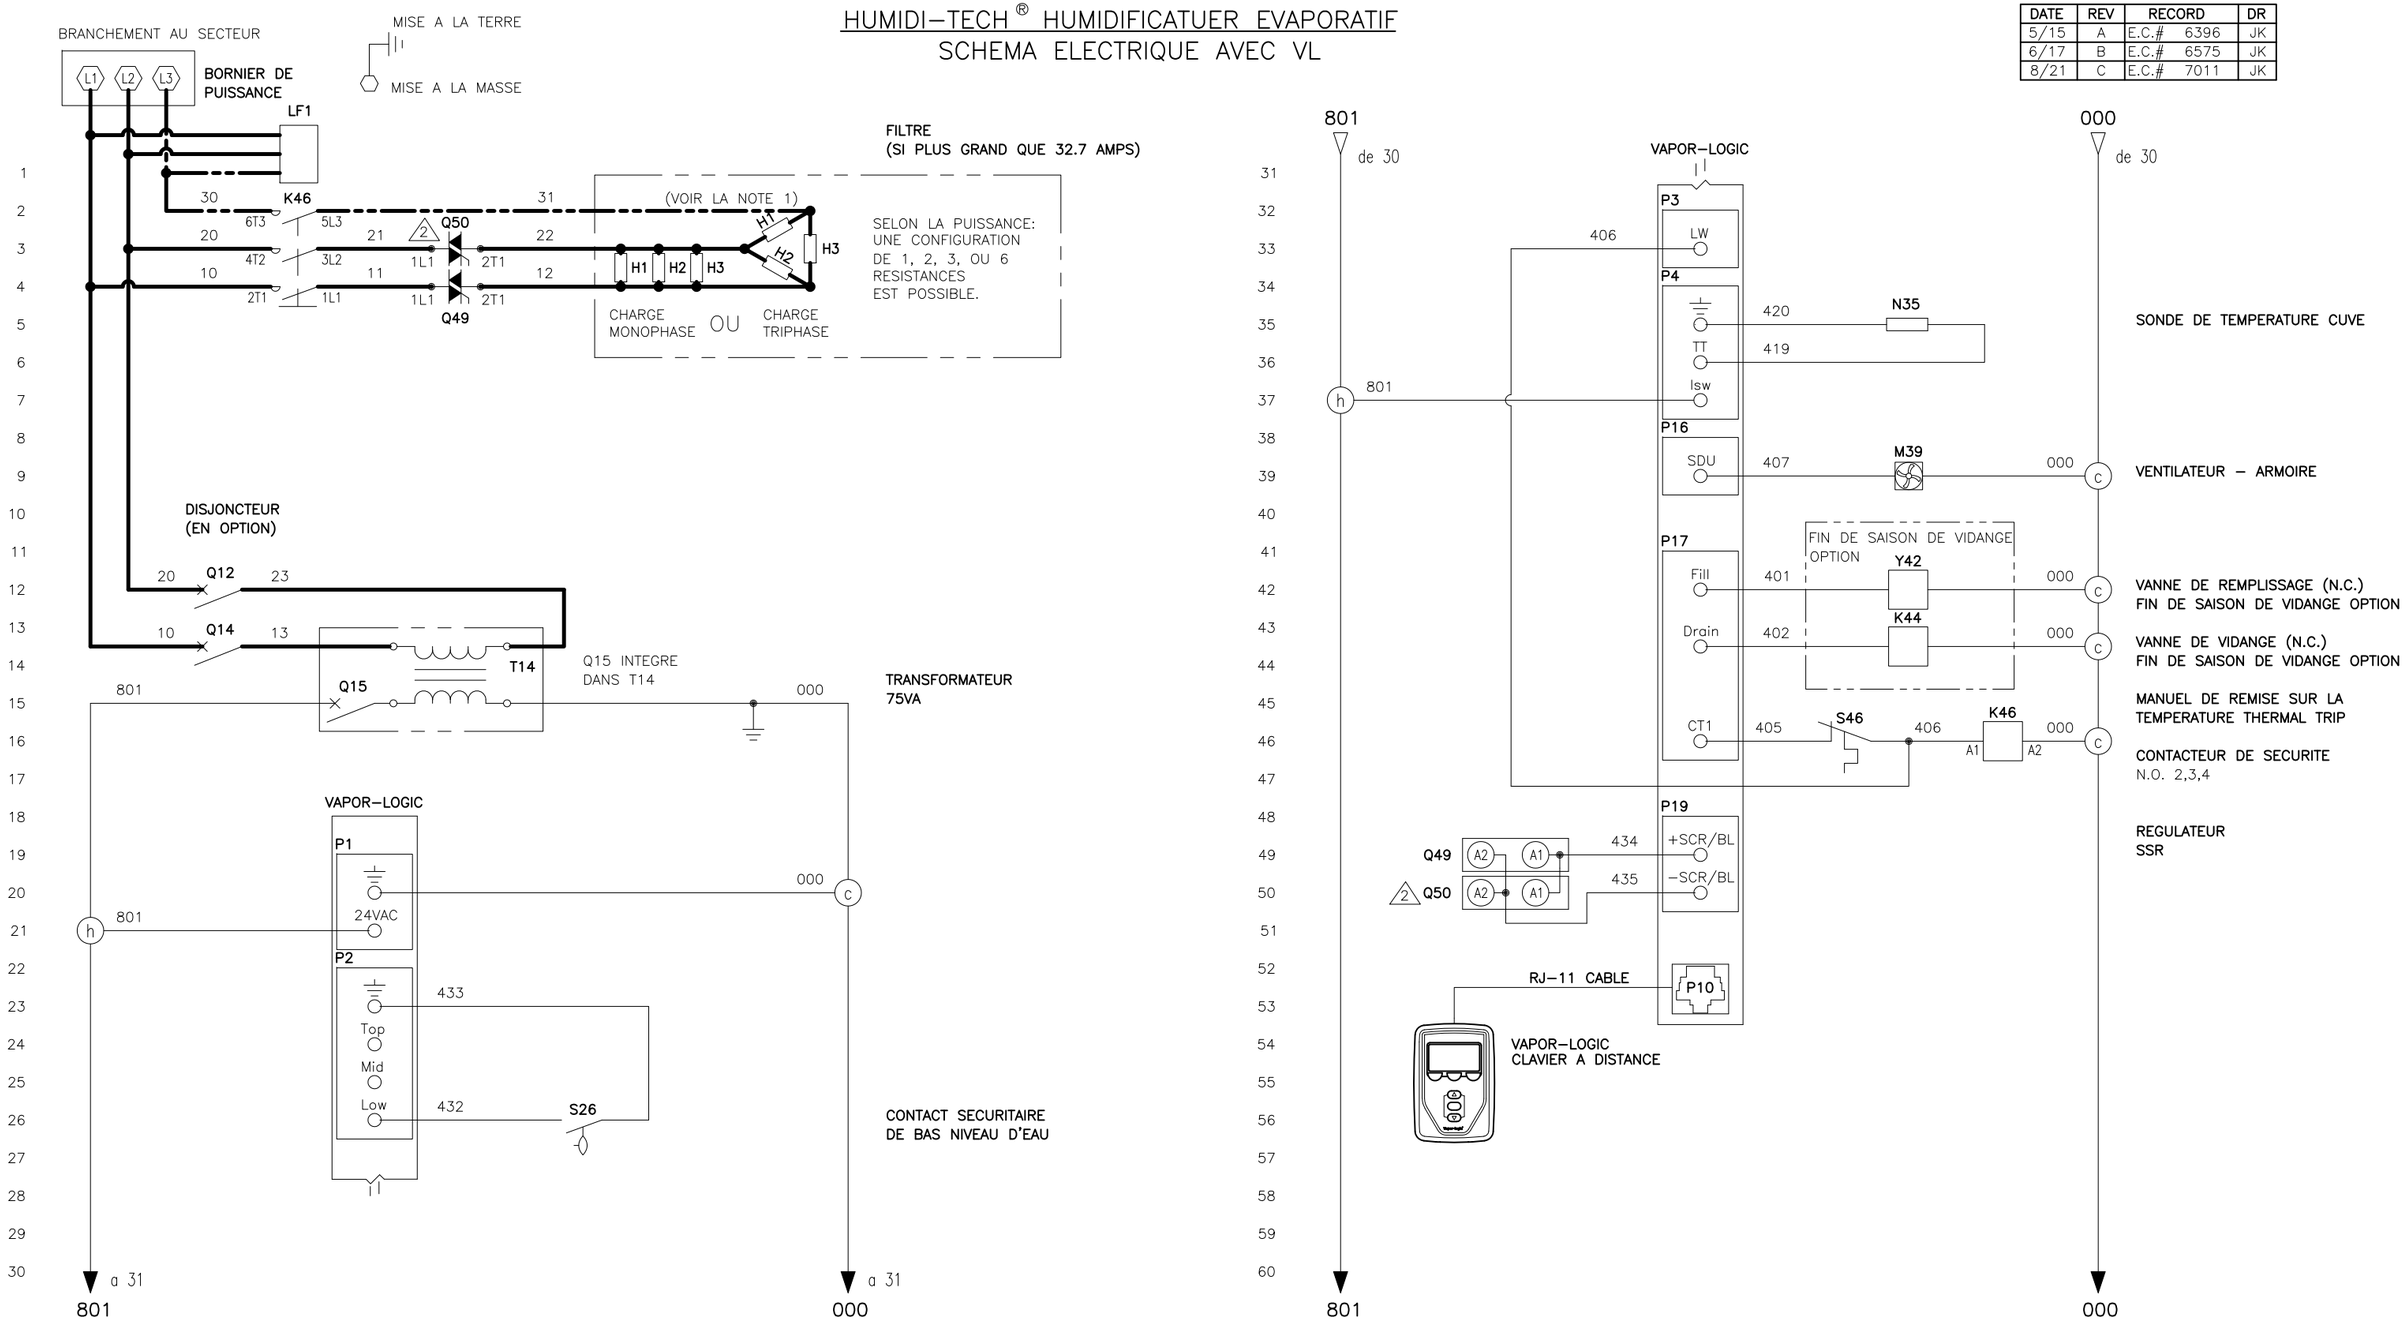

NOTES:

1. SYSTEME DE TROIS LA PREMIERE PHASE, PHASE DE CHARGEMENT EST UTILISE ET CE FIL EST INSTALLE USINE.
2. UTILISE QUE SUR TROIS POWER.
3. VOIR LA FICHE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU HT.

LEGEND

CABLAGE PUISSANCE	K	RELAIS/CONTACTEUR	Y	ELECTROVANNE	
CABLAGE REGULATION	T	TRANSFORMATEUR	N	SENSOR	
	Q	DISJONCTEUR	J	CAVALIER	
CABLAGE PAR L'INSTALLATEUR	S	INTERRUOTEUR	E	SONDE DE NIVEAU	
	H	RESISTANCE	M	MOTEUR/VENTILATEUR	

SIUTE DU SCHEMA ELECTRIQUE

driSteem

SCHEMA ELECTRIQUE HT, EAU DEMINERALISEE, SANS SSR	
MAT'L:	
SCALE:	P/N
DRAWN BY: JK	HT–VL–17F
DATE: 5/15/15	