


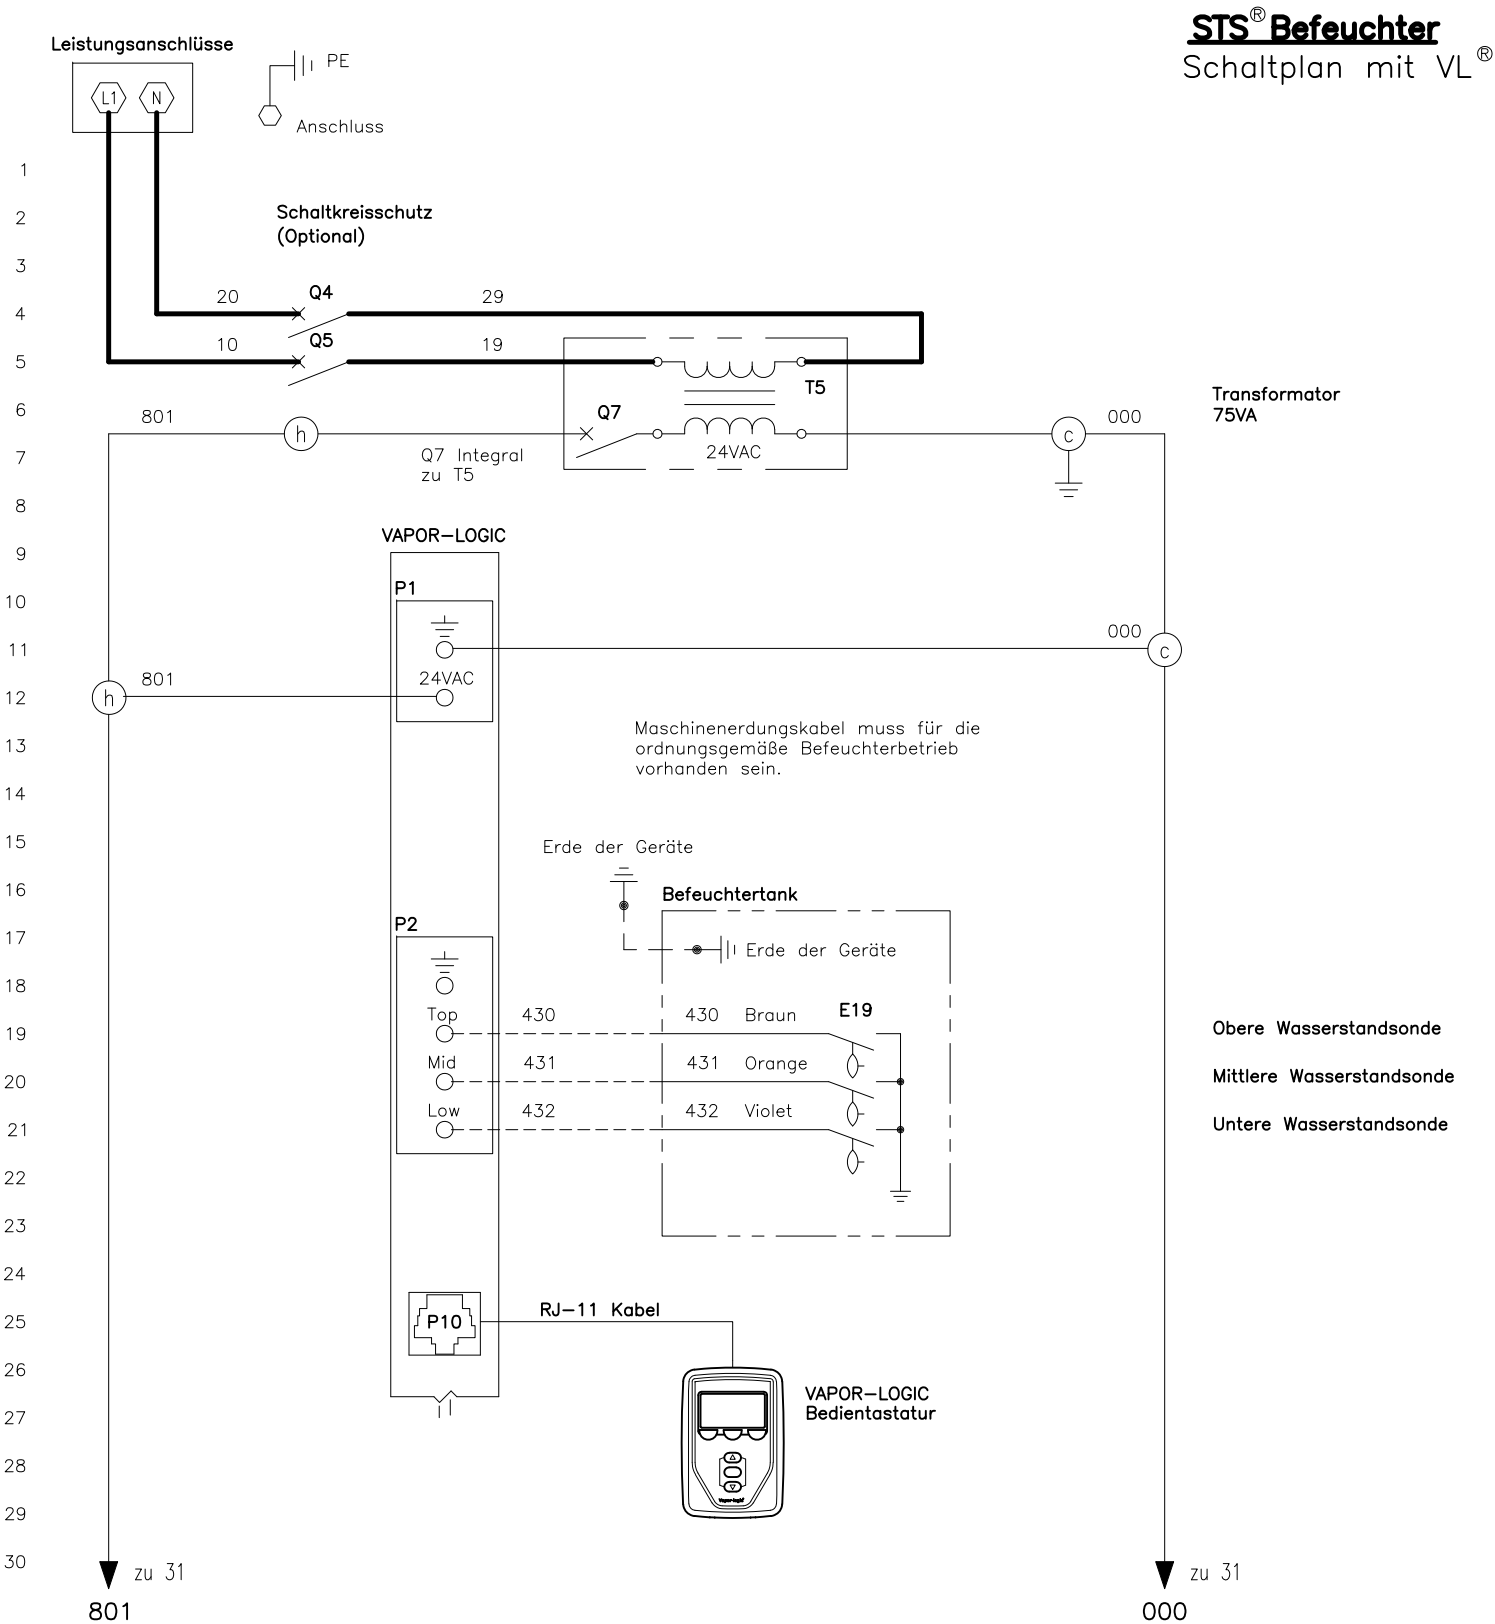

Kraftstromverdrahtung

Regelkreisverdrahtung

Bereichsverdrahtung

Werksoption

Optional Feld


Notizen:

- Verdrahtung vom Installateur bereitgestellt werden gemäß National Elektrische Kode
- Für die Stromversorgung und Maschine Erdeanschluss, Größe verdrahtung 75 ° C Verdrahtungstabelle gemäß National Elektrische Kode
- verwenden Kupfer-Anschlüsse für 105 ° C

- 4 wenn der Verriegelungsschalter nicht verwendet wird, dann drahe direkt an Terminal-Schalter
5. Siehe das elektrischen STS Datenblatt
- 6 ziehen Sie Shunt J404 von Platine, wenn Sie optionales Zubehör verwenden

STS® Befeuchter

Schaltplan mit VL®

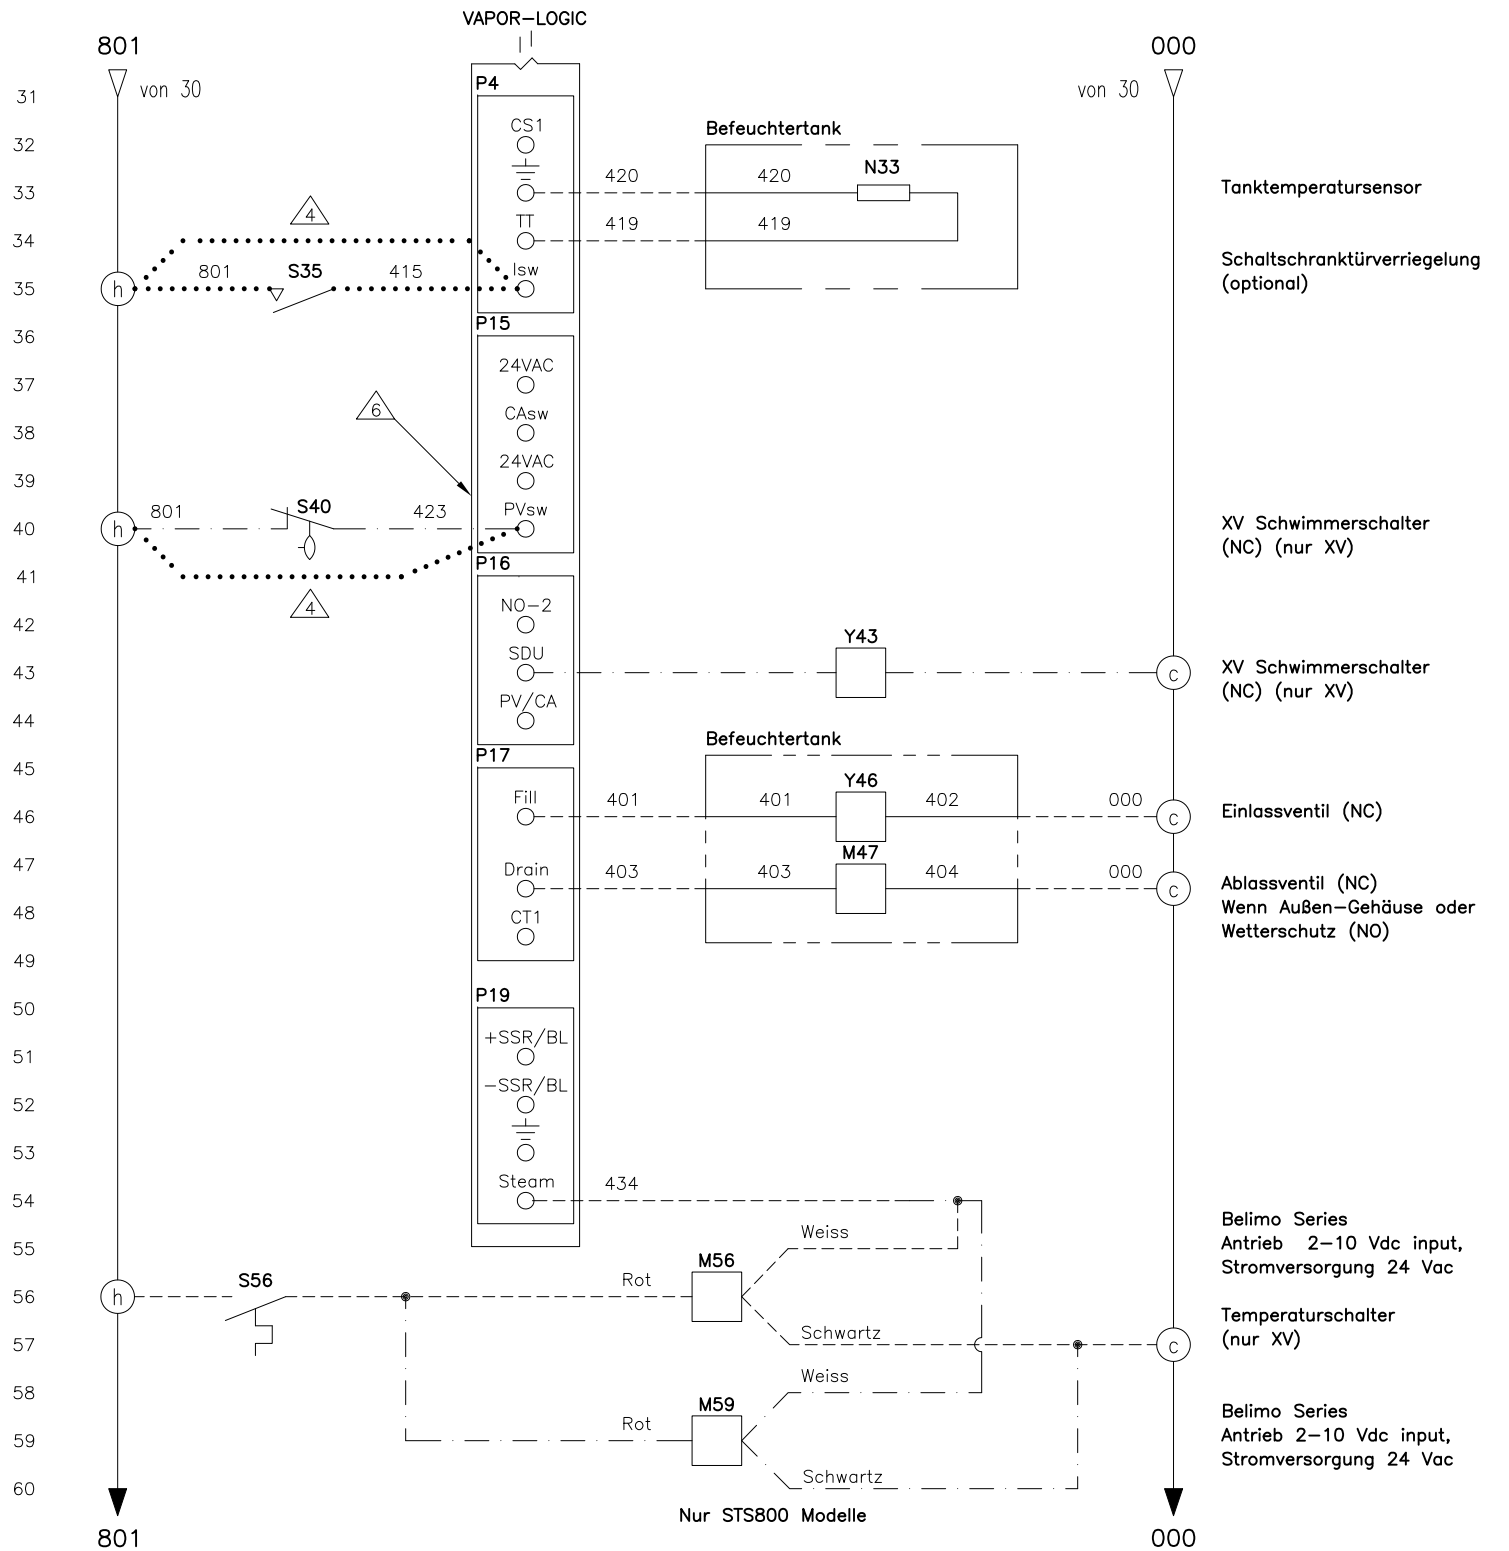

Unterbrechung zum Vapor-Logic Schaltplan

Legende

K	Schutz	Y	Magnetspule
T	Transformator	N	Sensor
Q	Sicherung	J	Brücke
S	Schalter	E	Wasserstandsensor
H	Heizstabe	M	Motor/Ventilator

DATE	REV	RECORD	DR
12/24	A	E.C.# 7334	JK

Europäische STS, Standard Wasser, Elektrischer Antrieb Schaltplan	
MAT'L:	P/N
SCALE:	STS-CE-VL-21G
DRAWN BY: JK	
DATE: 12/19/24	