


STS® Befeuchter
Schaltplan mit VL®

DATE	REV	RECORD	DR
12/24	A	E.C.# 7334	JK

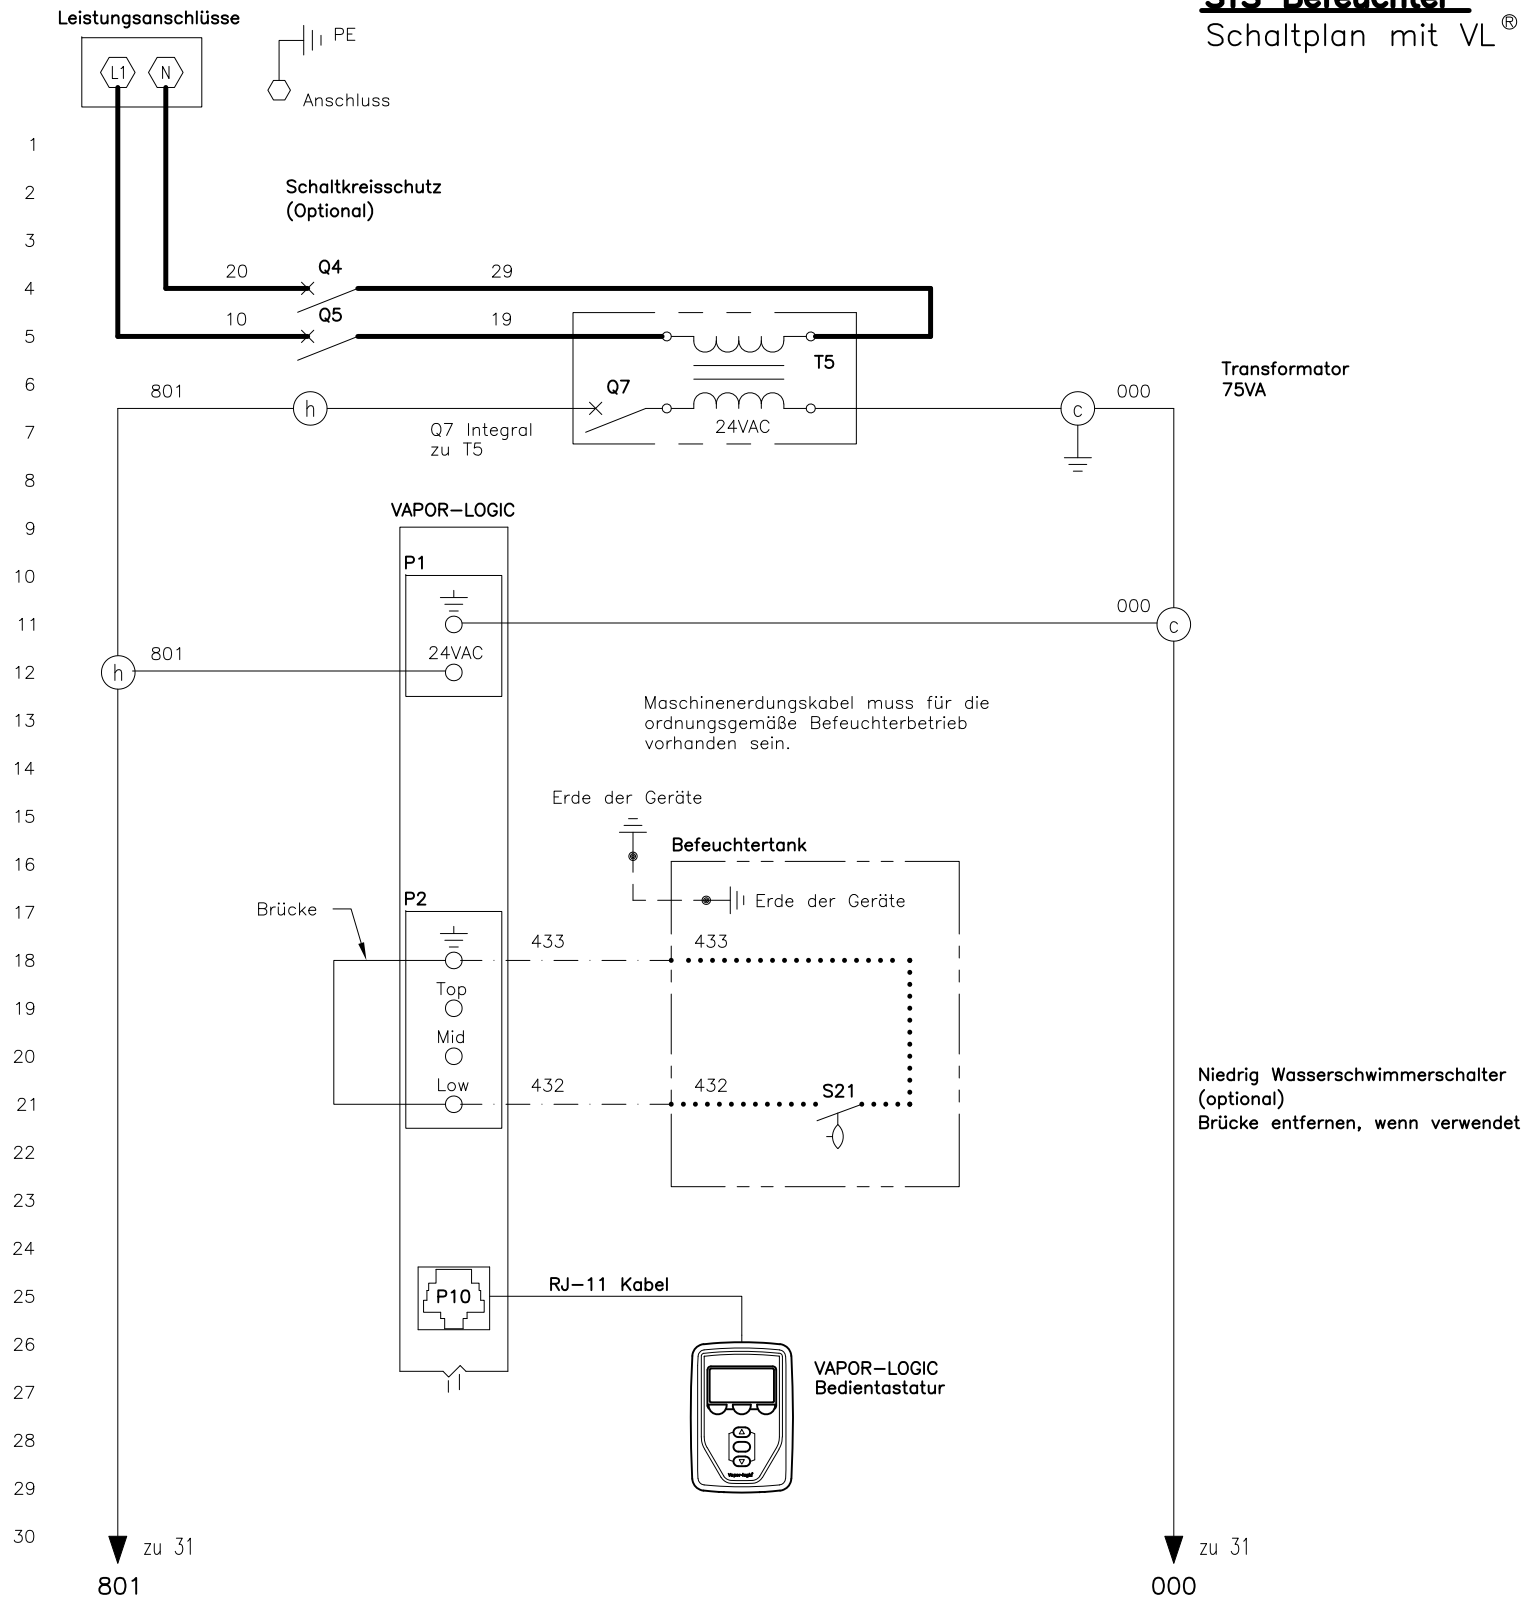


Kraftstromverdrahtung
Regelkreisverdrahtung
 Bereichsverdrahtung
 Werksoption

 Optional Feld

Notizen

1. Verdrahtung vom Installateur bereitgestellt werden gemäß National Elektrische Kode
2. Für die Stromversorgung und Maschine Erdeanschluss, Größe verdrahtung 75 ° C Verdrahtungstabelle gemäß National Elektrische Kode
3. verwenden Kupfer-Anschlüsse für 105 ° C

4. wenn der Verriegelungsschalter nicht verwendet wird,
dann drahe direkt an Terminal-Schalter
5. Siehe das elektrische STS Datenblatt
6. ziehen Sie Shunt J404 von Platine, wenn Sie
optionales Zubehör verwenden

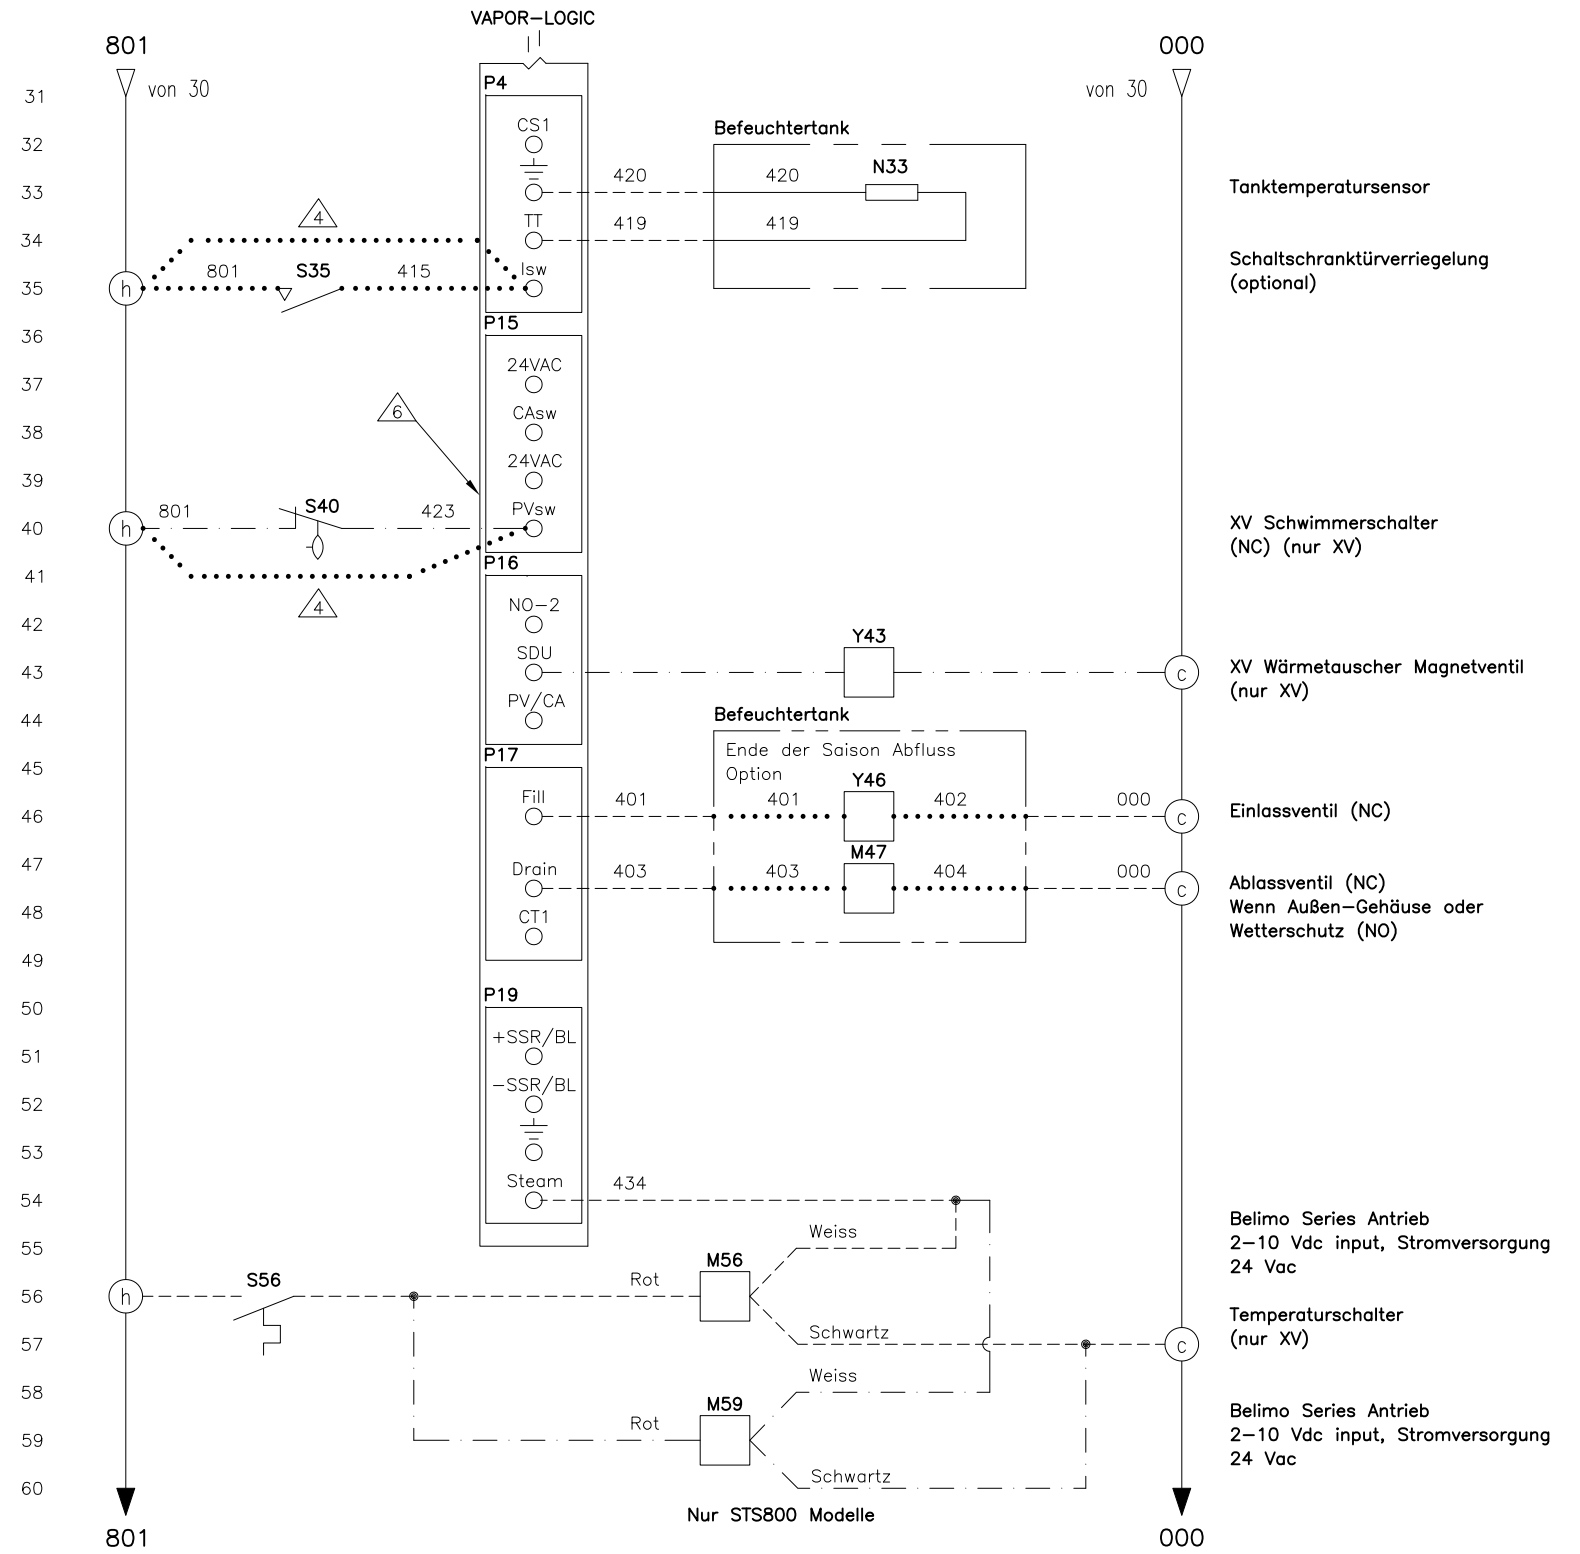

Unterbrechung zum externen Anschlussplan

LEGEND

K	Schutz	Y	Magnetspule
T	Transformator	N	Sensor
Q	Sicherung	J	Brücke
S	Schalter	E	Wasserstandsensor
H	Heizstabe	M	Motor/Ventilator

	Europäische STS, DI Wasser , Elektrischer Antrieb Schaltplan	
	SCALE: DRAWN BY: JK DATE: 12/19/24	P/N STS-CE-VL-22G