
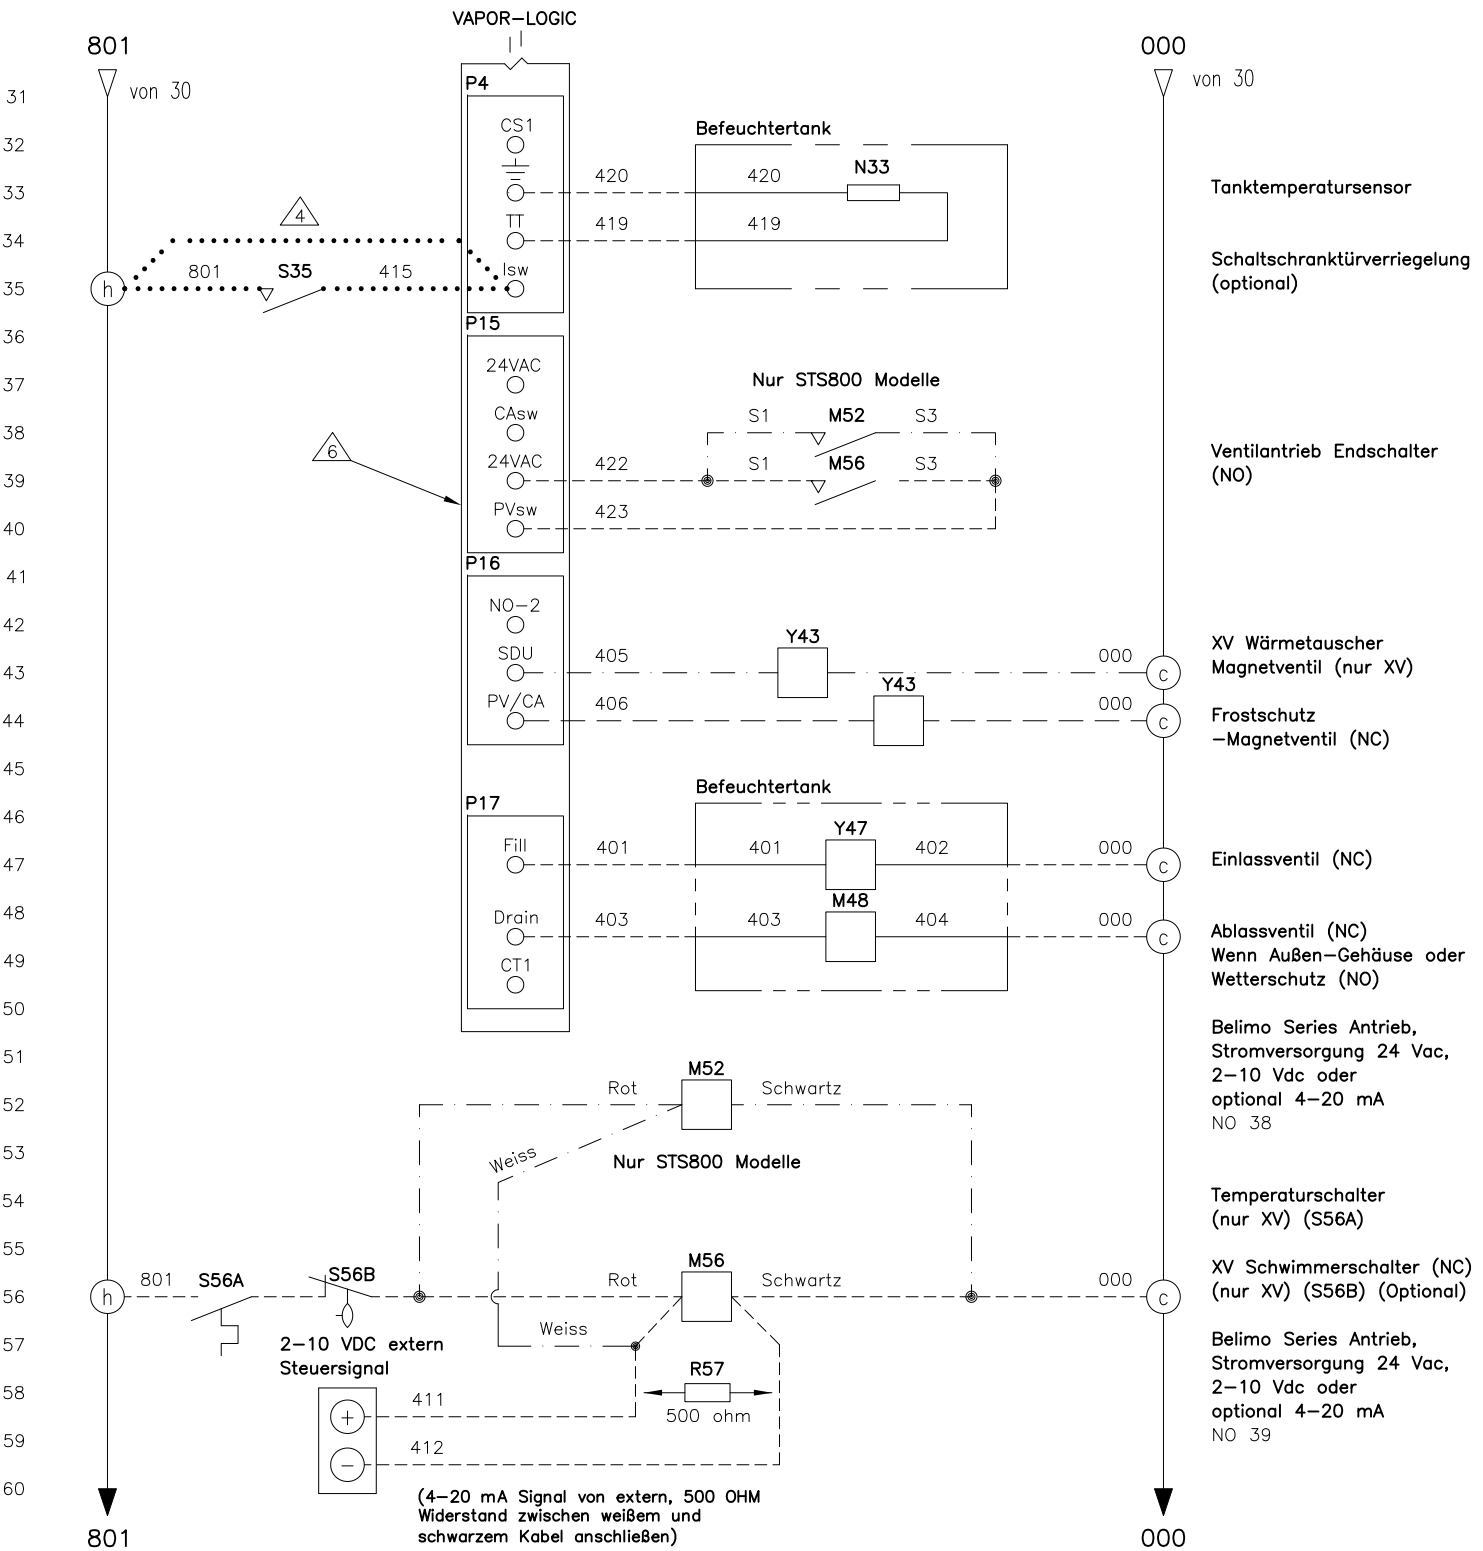


STS® Befeuchter
Schaltplan mit VL®

DATE	REV	RECORD	DR
12/24	A	E.C.# 7334	JK

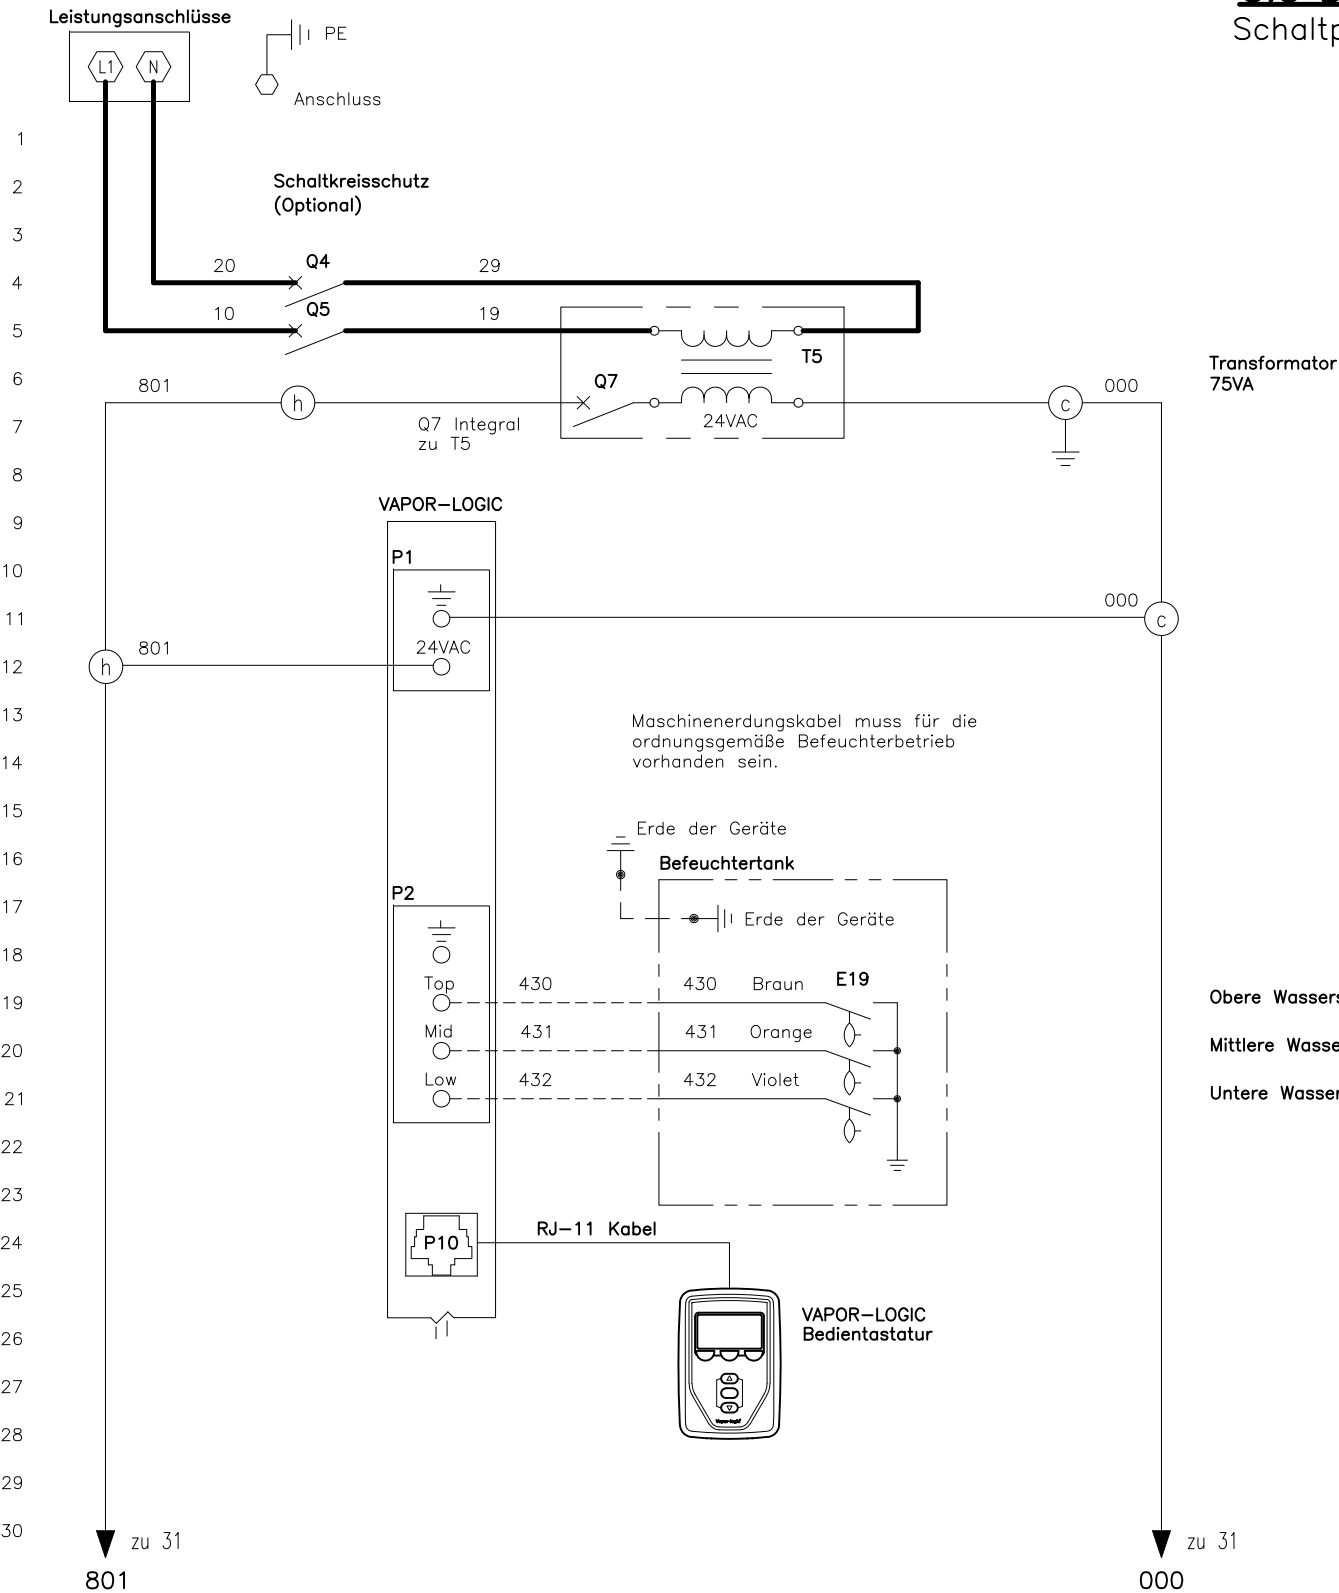

Unterbrechung zum Vapor-Logic Schaltplan

- Kraftstromverdrahtung
- Regelkreisverdrahtung
- Bereichsverdrahtung
- Werksoption
- Optional Feld

Notizen:

- Verdrahtung vom Installateur bereitgestellt werden gemäß National Elektrische Kode
- Für die Stromversorgung und Maschine Erdeanschluss, Größe verdrahtung 75 * C Verdrahtungstabelle gemäß National Elektrische Kode
- Verwenden Kupfer-Anschlüsse für 105 * C

- 4 wenn der Verriegelungsschalter nicht verwendet wird, dann drahe direkt an Terminal-Schalter
5. Siehe das elektrischen STS Datenblatt
- 6 ziehen Sie Shunt J404 von Platine, wenn Sie optionales Zubehör verwenden

Legende

- K Schutz
- T Transformator
- Q Sicherung
- S Schalter
- H Heizstabe
- Y Magnetspule
- N Sensor
- J Brücke
- E Wasserstandsensor
- M Motor/Ventilator



Europäische STS, Standard Wasser, Elektrischer Antrieb, Ventilsteuerung extern 2-10 Vdc oder 4-20 mA

MAT'L:

SCALE:

DRAWN BY: JK

DATE: 12/19/24

P/N

STS-CE-VL-23G