
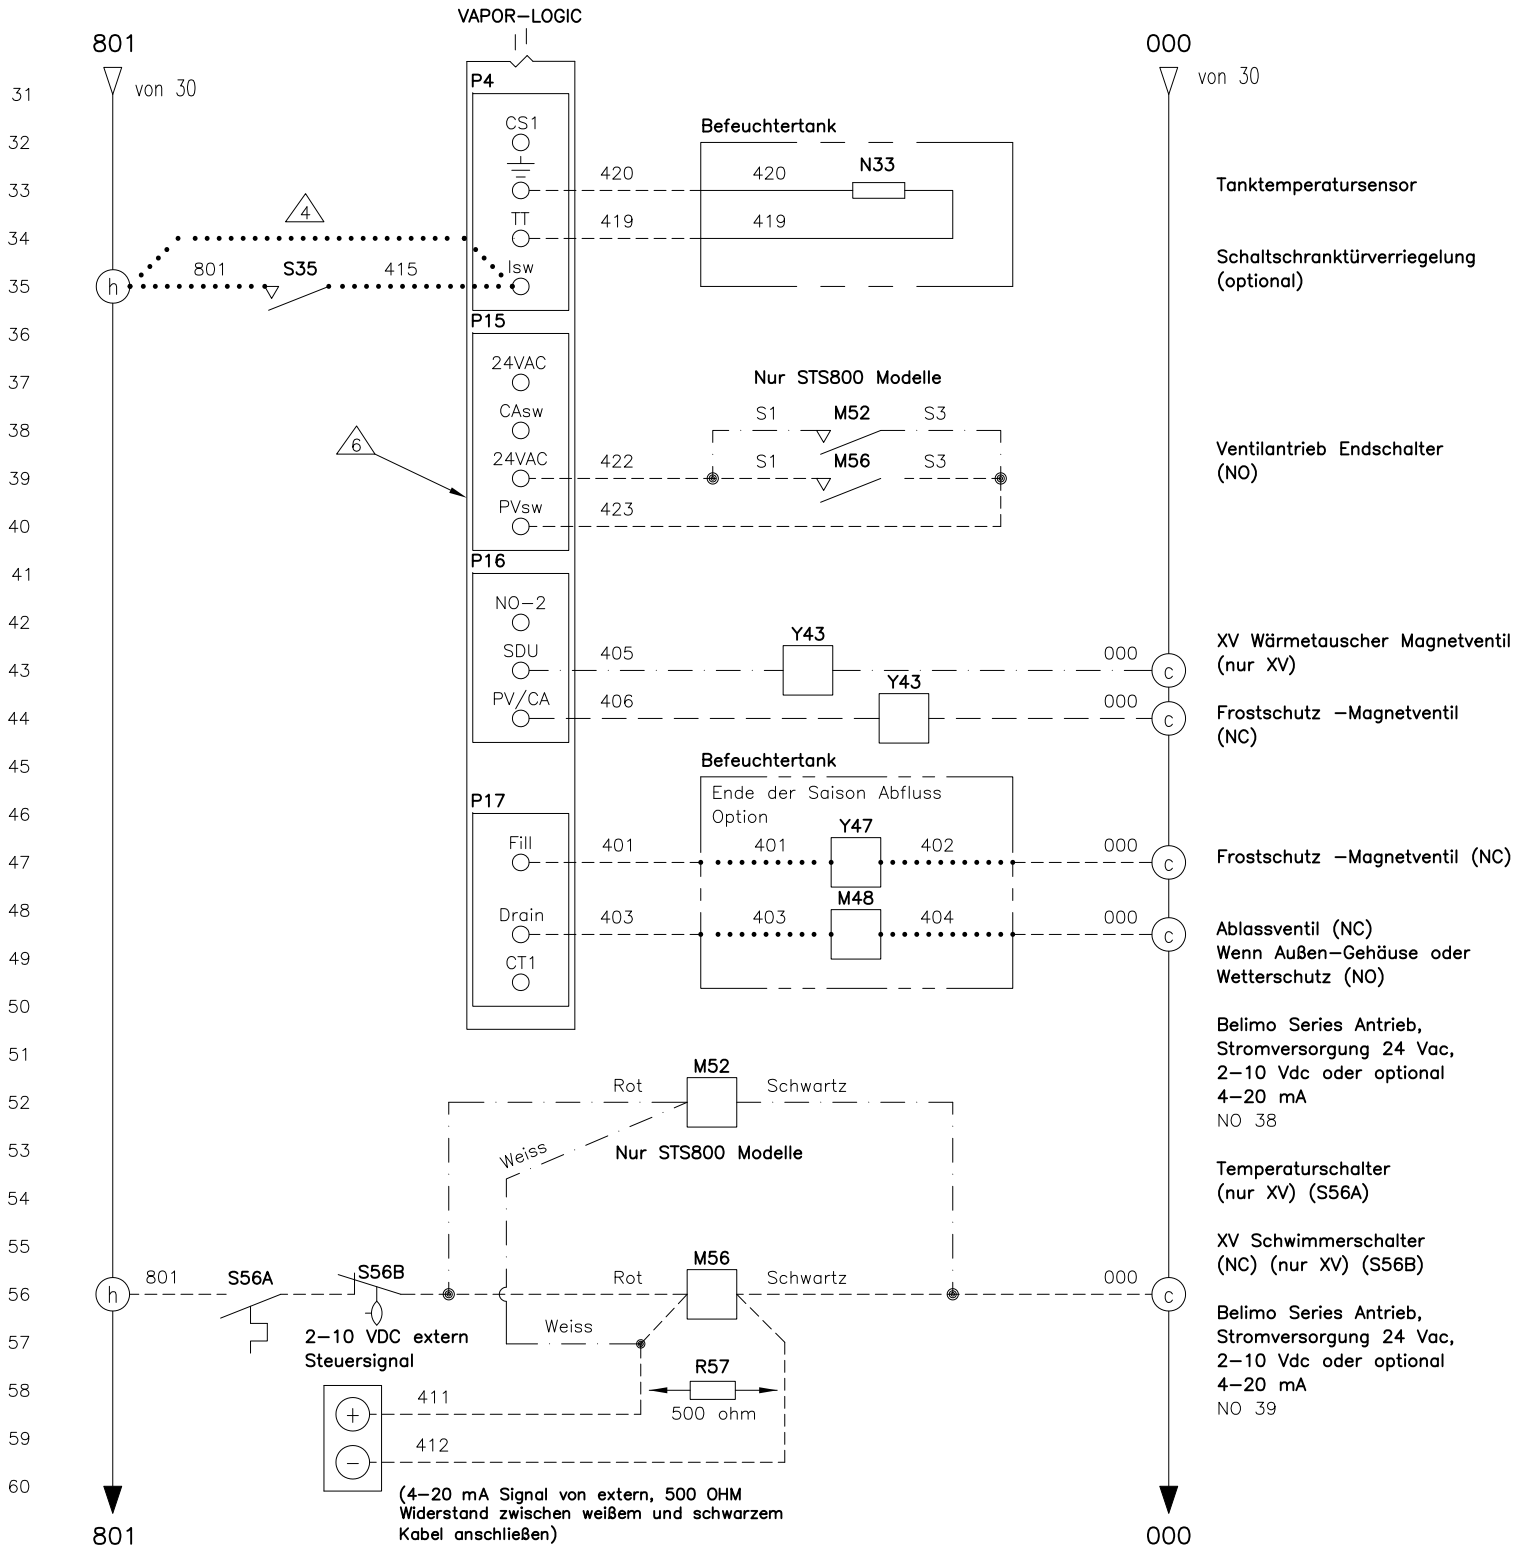


STS® Befeuchter
Schaltplan mit VL®

DATE	REV	RECORD	DR
12/24	A	E.C.# 7334	JK

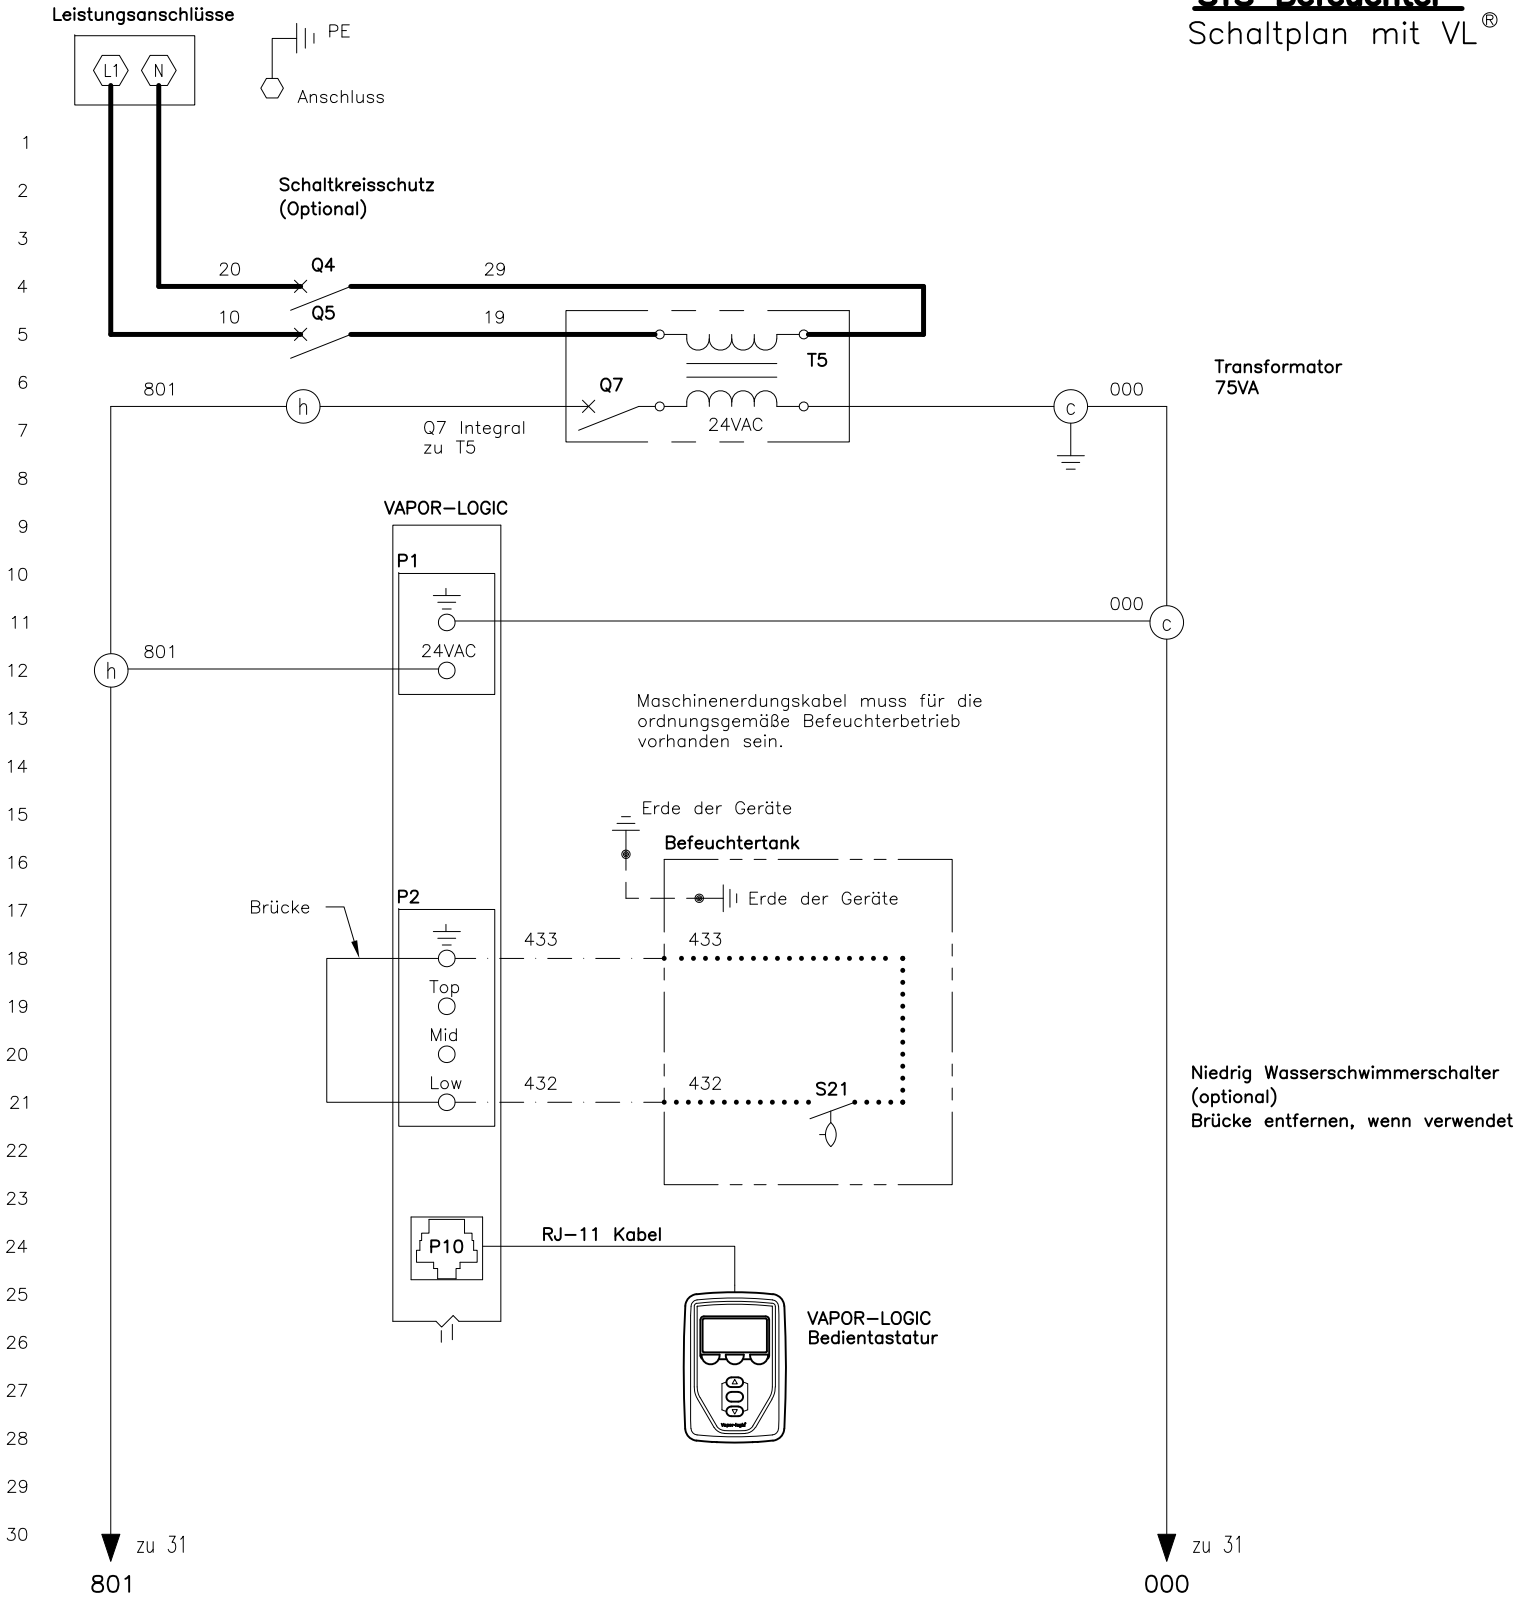

Kraftstromverdrahtung
Regelkreisverdrahtung
Bereichsverdrahtung
Werksoption
Optional Feld

Notizen

- Verdrahtung vom Installateur bereitgestellt werden gemäß National Elektrische Kode
- Für die Stromversorgung und Maschine Erdeanschluss, Größe verdrahtung 75 * C Verdrahtungstabelle gemäß National Elektrische Kode
- Verwenden Kupfer-Anschlüsse für 105 * C

- 4 wenn der Verriegelungsschalter nicht verwendet wird, dann drahe direkt an Terminal-Schalter
5. Siehe das elektrischen STS Datenblatt
- 6 ziehen Sie Shunt J404 von Platine, wenn Sie optionales Zubehör verwenden

Unterbrechung zum externen Anschlussplan

LEGEND	
K	Schutz
T	Transformator
Q	Sicherung
S	Schalter
H	Heizstabe
Y	Magnetspule
N	Sensor
J	Brücke
E	Wasserstandsensor
M	Motor/Ventilator

Europäische STS, DI Wasser, Elektrischer Antrieb, Ventilsteuerung extern 2-10 Vdc oder 4-20 mA	
MAT'L:	
SCALE:	P/N
DRAWN BY: JK	STS-CE-VL-24G
DATE: 12/19/25	