


DATE	REV	RECORD	DR
5/26	A	E.C.# 7513	JK

XTP OUTDOOR-GEHÄUSE VERDRÄHTUNGSDIAGRAMM

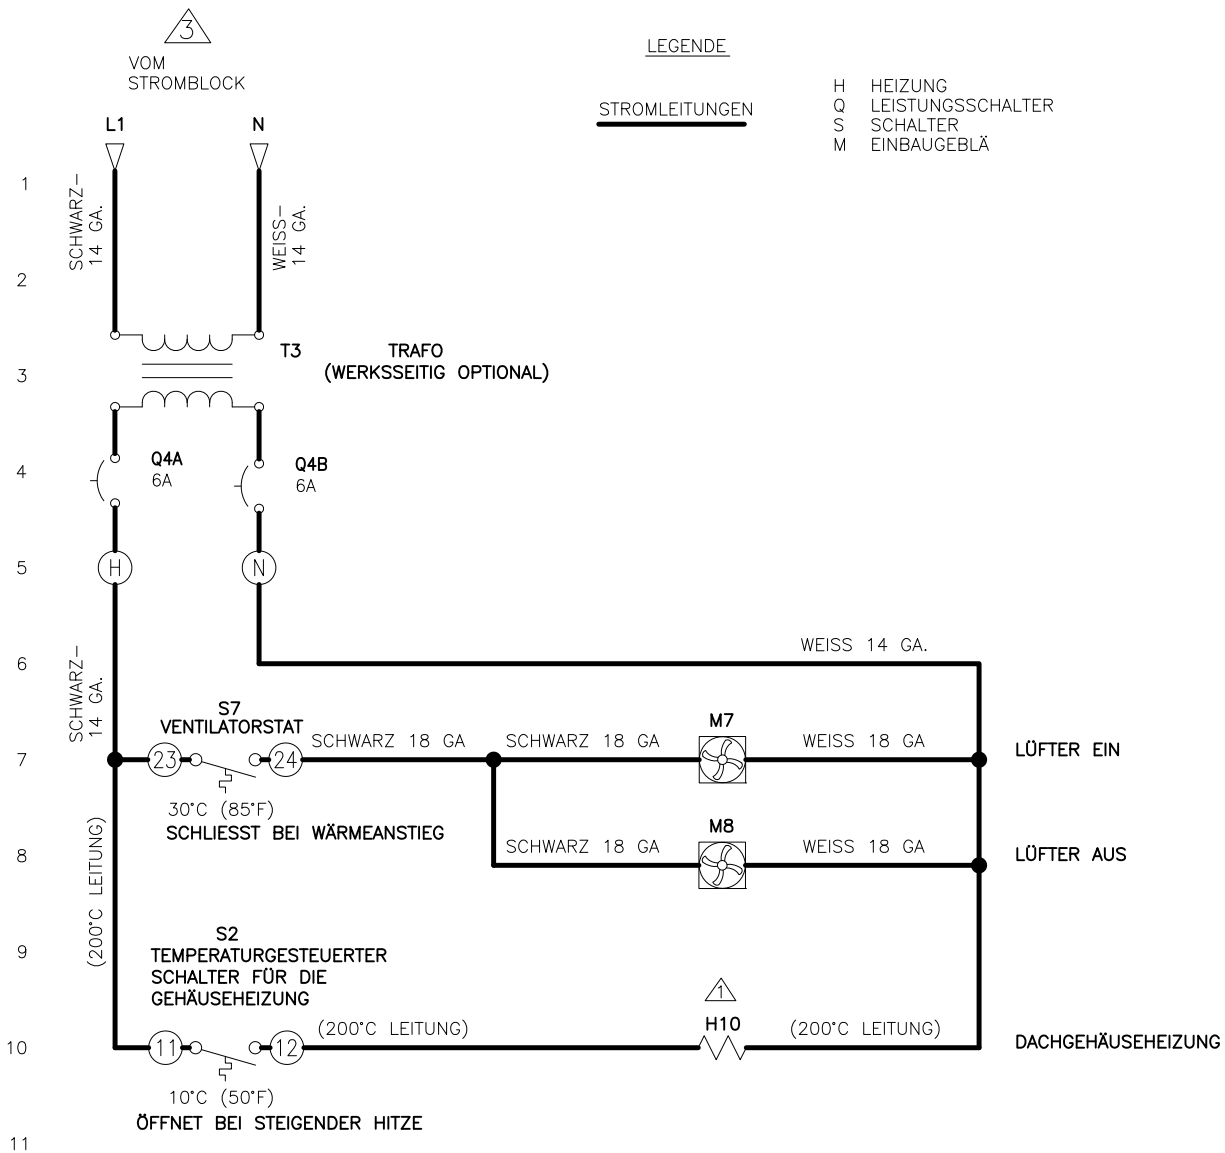

NOTES:

1. NICHT ISOLIERTE RINGKLEMMEN FÜR ABSCHLÜSSE AN HEIZUNGSKLEMMEN VERWENDEN.
2. ALLE VERKABELUNGEN HABEN 14 GAUGE, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.
3. BEI VERSORGUNG AUS EINEM 120/230/400-V-NETZ IST DER ANSCHLUSS EINPHASIG ZWISCHEN AUßENLEITER (L1) UND NEUTRALLEITER (N) AUSZUFÜHREN. DETAILS SIND DEM VERDRÄHTUNGSPLAN DER EINSPEISEKLEMMEN (XTP-SUBPANEL) ZU ENTNEHMEN.

		XTP OUTDOOR-GEHÄUSE VERDRÄHTUNGSDIAGRAMM	
		MAT'L:	
SCALE:		P/N	XTP-V2-OE-1G
DRAWN BY:	JK		
DATE:	4/8/26		