


XTS EXTERNE STEUEREINGÄNGE-VERDRÄHTUNGSANSCHLÜSSE & DIP SCHALTER EINSTELLUNGEN

DATE	REV	RECORD	DR
6/14	D	E.C.# 6290	JK
2/16	E	E.C.# 6395	JK
6/17	F	E.C.# 6586	JK



KRAFTSTROMVERDRÄHTUNG
 REGELKREIS
 VERDRÄHTUNG
 BEREICHsverDRÄHTUNG
 OPTION WERK
 OPTION FELD

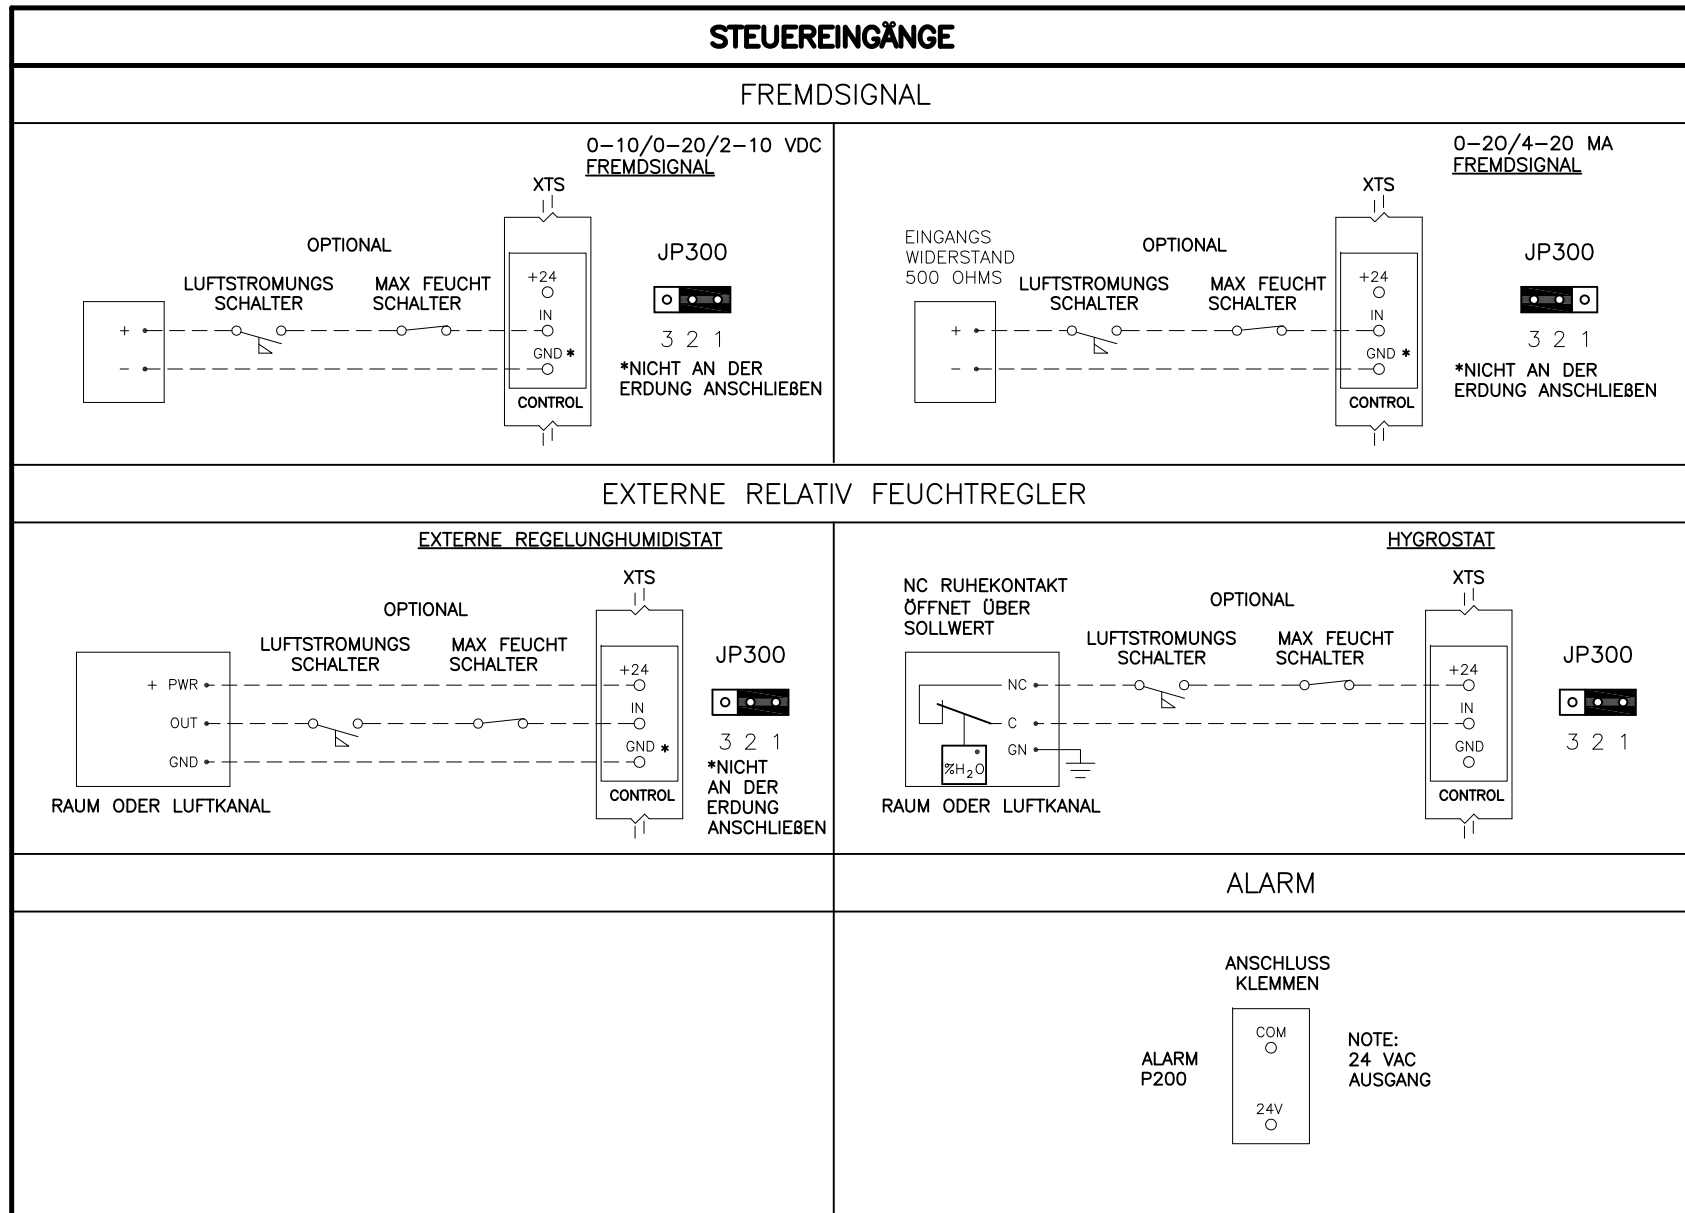

UNTERBRECHUNG ZUM HERSTELLERSCHALTPLAN

UMSTELLUNG DES STEUEREINGANGSSIGNALS

DIP 1	DIP 2	SIGNAL TYPE
OFF	OFF	ON/OFF HUMIDISTAT
ON	OFF	0-20 VDC
OFF	ON	0-10 VDC (ODER) 0-20MA
ON	ON	2-10 VDC (ODER) 4-20MA

BEGRENZUNG DER BEFEUCHTERLEISTUNG

DIP 9	DIP 10	DIP 11	% VOM NENNWERT
OFF	OFF	OFF	100%
ON	OFF	OFF	90%
OFF	ON	OFF	80%
ON	ON	OFF	70%
OFF	OFF	ON	60%
ON	OFF	ON	50%
OFF	ON	ON	40%
ON	ON	ON	30%

AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN ABWASSERKÜHLUNG

DIP 12	ABWASSERKÜHLUNG
OFF	DEAKTIVIERT
ON	AKTIVIERT

HINWEISE:

- ÄNDERN DES STEUERUNGSEINGANGSSIGNALS KANN EINE ÄNDERUNG DER VERKABELUNG UND DER PROGRAMMIERUNG ERFORDERN. SIEHE DAS VAPOR-LOGIC INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH (IOM), TASTATUREINGABE-AUSWAHL-UNTERMENÜ.
- VERWENDEN SIE FÜR ALLE KONTROLLGERÄTE, AUSSER VON WASSERNIVEAUKONTROLLEN/SONDEN: 18 AWG/1,5 mm² ABGESCHIRMTES ZWEIADRIGES KABEL IN PLENUMQUALITÄT.
- DIESES PRODUKT WURDE AUF ORDNUNGSGEMÄßEN BETRIEB IM WERK GETESTET. UNSACHGEMÄßER UMGANG ODER FALSCHER VERDRÄHTUNG SIND NICHT VON DER DRISTEEM GARANTIE ABGEDECKT.

XTS EXTERNE STEUEREINGÄNGE ANSCHLÜSSE & DIP SCHALTER EINSTELLUNGEN	
MAT'L:	
SCALE:	P/N
DRAWN BY: KROG	XTS-STD-5G
DATE: 1/30/13	

